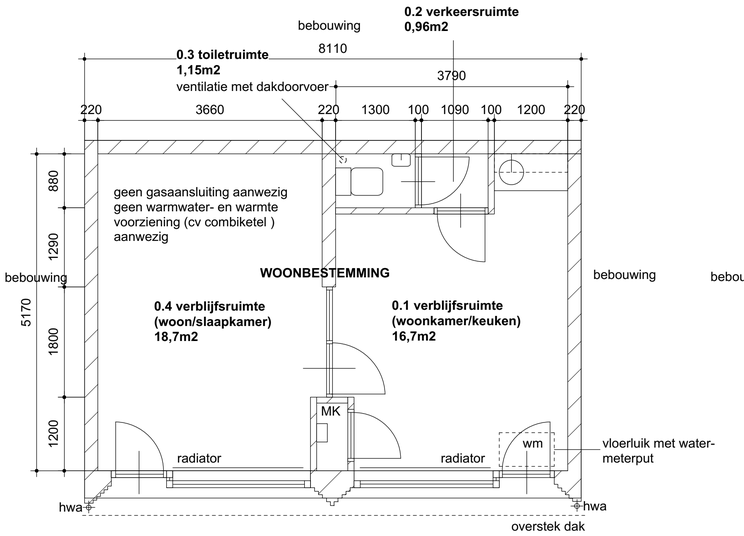

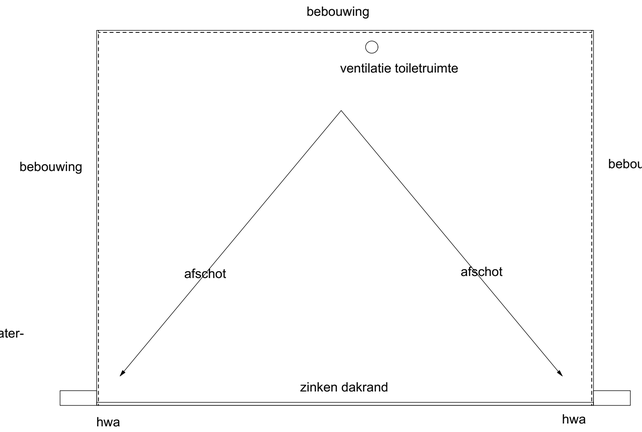

DAKVLAK BESTAAND

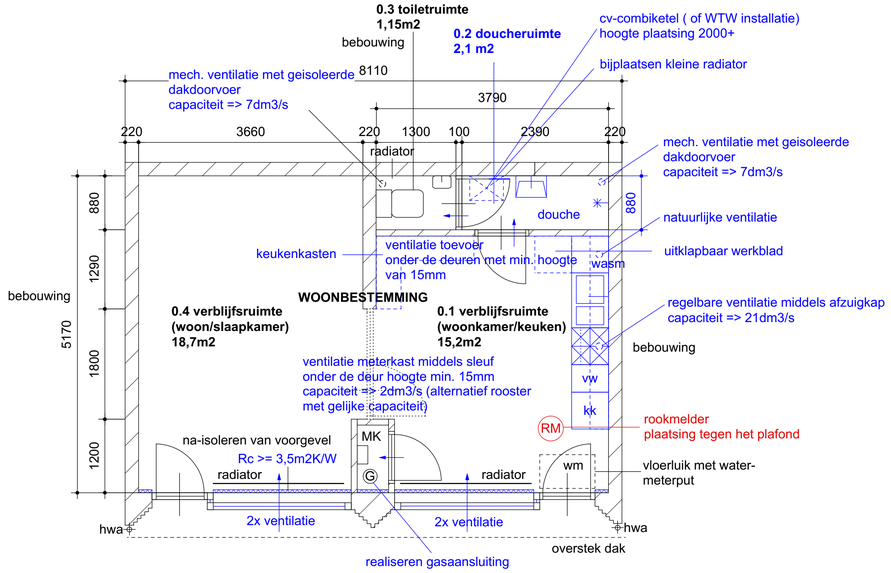

PLATTEGROND GEWIJZIGD

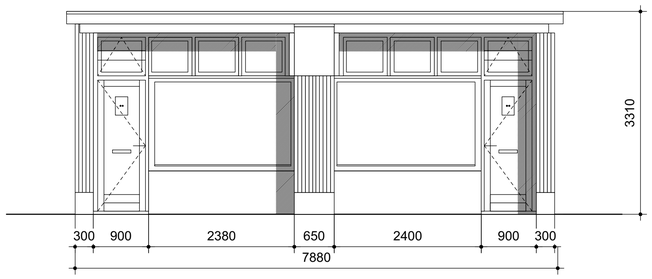

VOORGEVEL BESTAAND

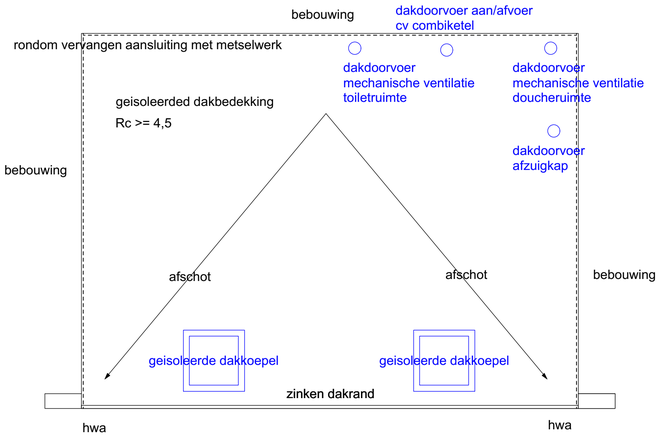

DAKVLAK GEWIJZIGD

NB: bij plaatsing dakdoorvoeren rekening houden met aangrenzende bebouwing. Mogelijk moeten kanalen wat in het dak versleept worden.

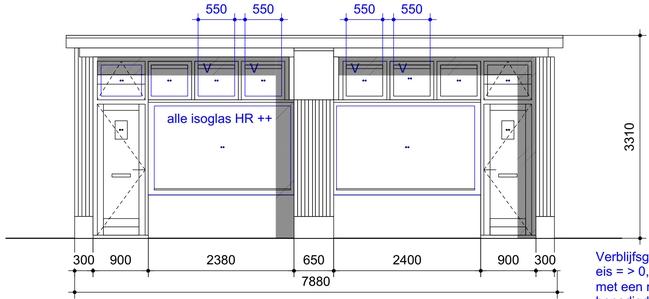

VOORGEVEL GEWIJZIGD

Verblijfsgebied 0.1 en 0.4 (15,2m2 en 18,7m2)
eis = > 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte
met een minimum van 7 dm3/s
benodigde ventilatiecapaciteit is: 15,2 x 0,9 dm3/s =
13,7 dm3/s en 18,7 x 0,9 dm3/s = 16,8 dm3/s
50% dient vanuit buiten te komen wat betekent
dat de capaciteit moet zijn => 6,9 dm3/s en => 8,4 dm3/s
bij gevelroosters met een capaciteit van 17 dm3/s per m1
zijn benodigd een rooster met een totale lengte
van 0,4 m1 voor ruimte 0.1 en een totale lengte van
0,49 m1 voor ruimte 0.4.
Het plaatsen van twee roosters van ieder 550mm
lengte per vertrek voldoen dus ruimschoots.

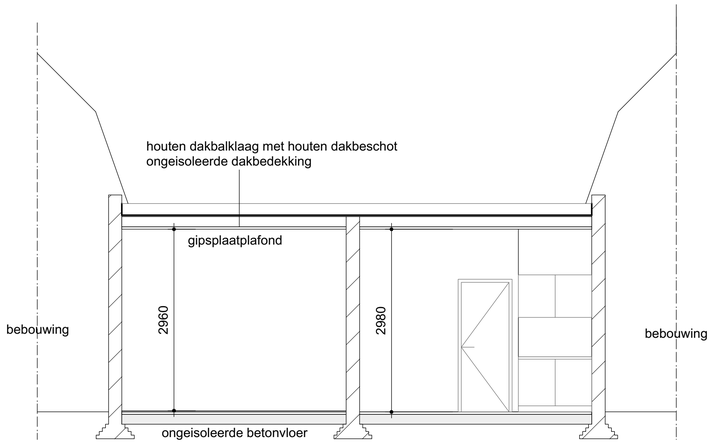

LANGSDOORSNEDE BESTAAND

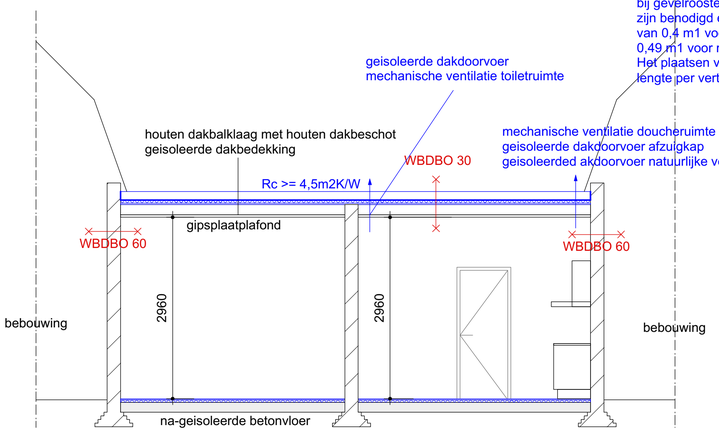

LANGSDOORSNEDE GEWIJZIGD

ARCHITECT
René van de Beek

PROJEKT	ONDIEP 54A
ONDERWERP	BESTAANDE - EN GEWIJZIGDE SITUATIE
SCHAAL	1:100
FORMAAT	A1
GETEKEND	RVDB
DATUM	24112017/ 27112017/ 10012018
NUMMER	2017.12-02

NIET VAN TEKENING METEN / MATEN IN HET WERK KONTROLEREN